

## **POŽIADAVKY NA PODLAHU**

Nevyhnutná príprava podlahy pre inštaláciu v súlade s nasledovnými nákresemi podlahy. Vrstva betónu musí byť o min. hrúbke 150mm ako aj max. Nerovnosť od vodorovnej plochy 5 mm. Trieda použitého betónu minimálne B20.


## **Požadovaný zdroj napájania vzduchu**

Je požadované pripojenie vzduchu z kompresora vybaveného regulátorom tlaku ako aj filtrom a tlak musí byť medzi 8 a 10 bar.

## **ELEKTRICKÝ SYSTÉM**

Elektrický spoj musí byť vykonaný elektrikrom s oprávnením pre tieto úkony. Spoj musí mať minimálne hrúbky el. Drôtov, musí byť riadne uzemnený. Zdroj napájania musí byť prispôsobené dľa údajov uvedených na zariadení..

# POŽIADAVKY NA ZÁKLADY

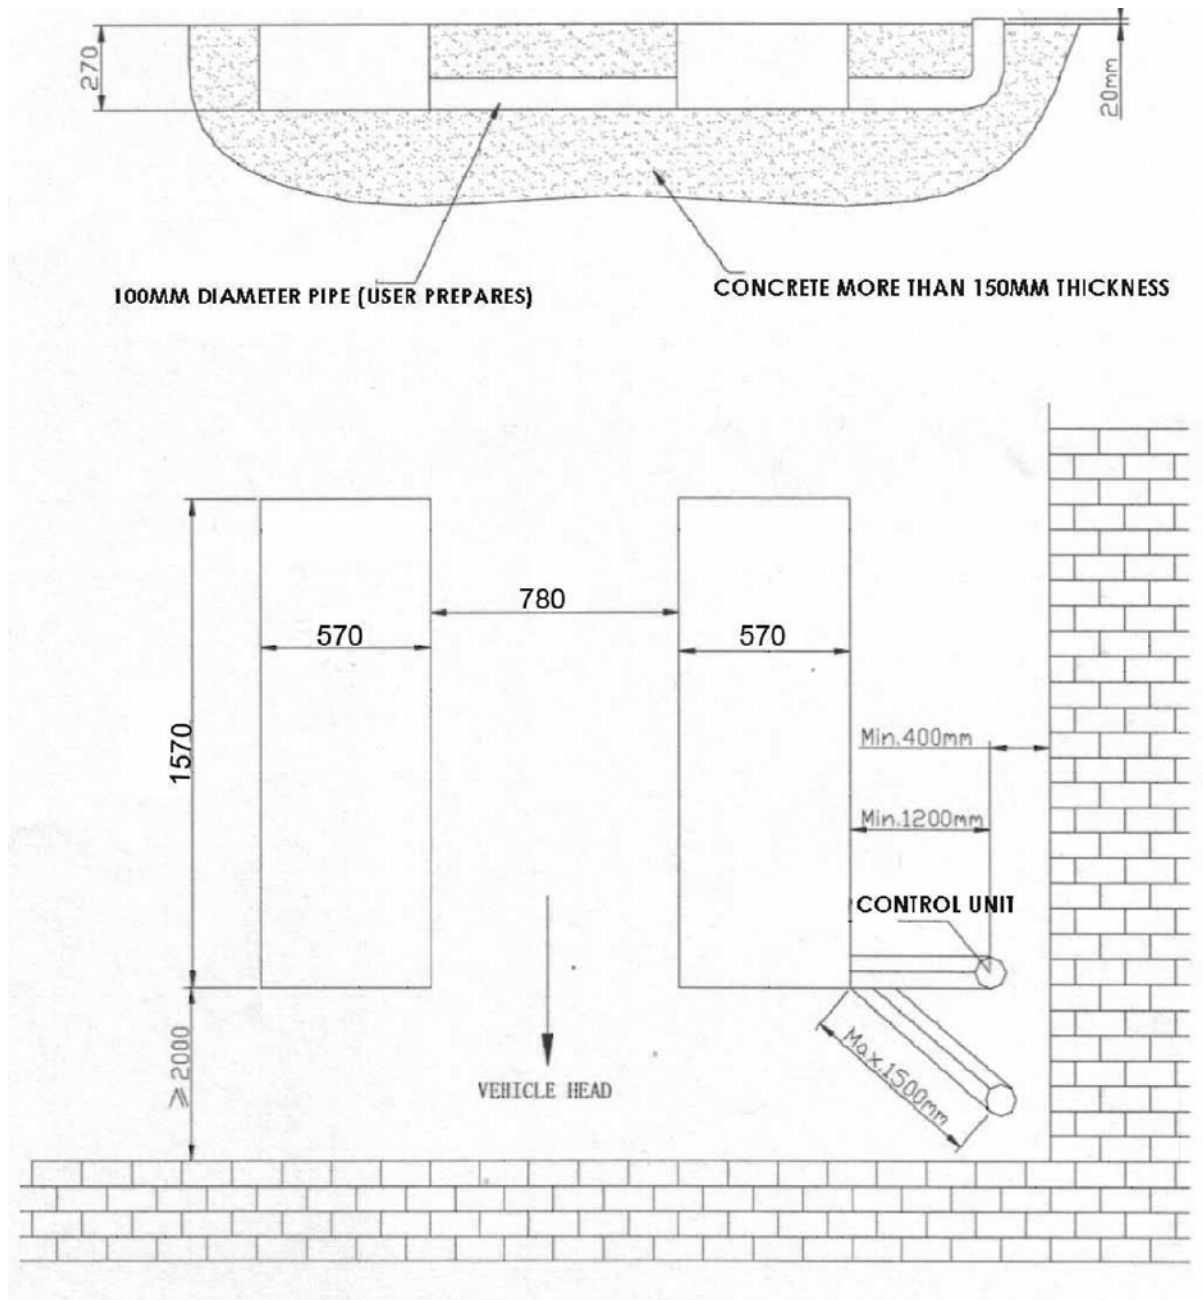

**Vehicle head** – Smer vjazdu vozidla

**Control unit** – Ovládací panel

**Diameter Pipe (user prepares)** – Priemer kanálu na vedenia, použité vodiacu hadicu o priemere 100mm, umiestnenú po kraji na začiatku kanálov ( predok vozidla – smer vjazdu vozidla).

**Concrete more than 150 mm thickness** – základy o hrúbke min. 150 mm